



BRAND

GLOSTRUP HOSPITAL

LOKAL

ADMINISTRATIV

BRANDØVELSE



BRAND
GLOSTRUP HOSPITAL

Instruks 1, for afdelinger med Brandtryk

Alarmeringsinstruks 1 Kode: 1.1.2.1	
	
BRAND GLOSTRUP HOSPITAL	
	TRYK PÅ NÆRMESTE BRANDTRYK
	Lokaliser brand
	Red personer i umiddelbar fare
	Bekæmp med nærmeste slukningsredskab
	Begræns brand - luk dør og vinduer
	Der kommer 1 portør til hjælp.
	Der kommer hjælp fra afsnit over og under.
	Modtag Brandvæsenet. Afvent yderligere instrukser
	Ved alarm fra afsnit over/under skal afdelingen
	sende 1 person til hjælp

Hvordan melder vi brand
på vores afdeling/afsnit ?

Hvad gør du derefter ?

Hvor er brandalarminstruk-
sen placeret ?



BRAND

GLOSTRUP HOSPITAL

Instruks 1, for afdelinger med Brandtryk

Alarmeringsinstruks 1.
Kode: 1.1.2.1



BRAND

GLOSTRUP HOSPITAL

	TRYK PÅ NÆRMESTE BRANDTRYK
	Lokaliser brand
	Red personer i umiddelbar fare
	Bekæmp med nærmeste slukningsredskab
	Begræns brand - luk dør og vinduer
	Der kommer 1 portør til hjælp.
	Der kommer hjælp fra afsnit over og under.
	Modtag Brandvæsnet. Afvent yderligere instrukser
	Ved alarm fra afsnit over /under skal afdelingen
	sende 1 person til hjælp

Hvordan melder vi
brand på vores afde-
ling/afsnit ?

Hvad gør du derefter ?

Hvor er brandalarminstruksen placeret ?

Funktion: Instruksen fortæller om de væsentlige første handlinger ved brand. Gennemgå indholdet i instruksen.

Placering: Ved indgange til afdeling ved slangevind.

Sikkerhedsstandard

 BRAND GLOSTRUP HOSPITAL	Sikkerhedsstandard
Alle ansatte sikrer	• Flugtveje arealer, nødudgange og trapper, skal være frie. • Som nødøsning kan der midlertidigt stå max 2 senge på gange og i flugtveje. De må placeres i henhold til indretningsplan. • Brandslukningsudstyr skal være tilgængeligt. • Automatiske branddøre og brandporte skal kunne lukke uden hindringer. Døre må ikke være fastholdt af kiler, møbler eller lignende. • Levende lys er ikke tilladt. • Opladning sker i specielt afmærkede områder el. i depot rum. Intet brændbart oplag inden for 2 meter.
Afdelingsledelsen sikrer	• Personalet – og særligt nyansatte – er informeret og instrueret i sikkerhedsregler, instrukser og materiel. • Alle ansatte skal gennemføre et kursus i elementær brandslukning.
Driftsafdelingen sikrer	• Årlig gennemgang med brandmyndighed. • Årlig brandøvelse på udvalgt afdeling. • At udendørs oplag er placeret mindst 10 meter fra bygningssåbning. • At brandvæsenets køre- og redningsveje friholdes. • Udliefering af "Instruks for fremmede håndværkere" inden arbejde begyndes

Hvilke regler har vi for forebyggelse af brand?

Funktion: Forebygge brand. Gennemgå de punkter i sikkerhedsstandarden, som berører alle ansatte.

Placering; som plakat i personale-rummet.



BRAND

GLOSTRUP HOSPITAL

Sikkerhedsstandard

Alle ansatte sikrer

- Flugtveje arealer, nødudgange og trapper, skal være frie.
- Som nødløsning kan der midlertidigt stå max 2 senge på gange og i flugtveje. De må placeres i henhold til indretningsplan.
- Brandslukningsudstyr skal være tilgængeligt.
- Automatiske branddøre og brandporte skal kunne lukke uden hindringer. Døre må ikke være fastholdt af kiler, møbler eller lignende.
- Levende lys er ikke tilladt.
- Opladning sker i specielt afmærkede områder el. i depot rum. Intet brændbart oplag inden for 2 meter.

Afdelingsledelsen sikrer

- Personalet – og særligt nyansatte – er informeret og instrueret i sikkerhedsregler, instrukser og materiel.
- Alle ansatte skal gennemføre et kursus i elementær brandslukning.



Gennemgang af sikkerhedsstandarden

Sikkerhedsstandard

Driftsafdelingen sikrer

- Årlig gennemgang med brandmyndighed.
- Årlig brandøvelse på udvalgt afdeling.
- At udendørs oplag er placeret mindst 10 meter fra bygningsåbning.
- At brandvæsenets køre- og redningsveje friholdes.
- Udlevering af "Instruks for fremmede håndværkere" inden arbejde begyndes




Gennemgang af sikkerhedsstandard



BRAND

GLOSTRUP HOSPITAL

Indretningsplan

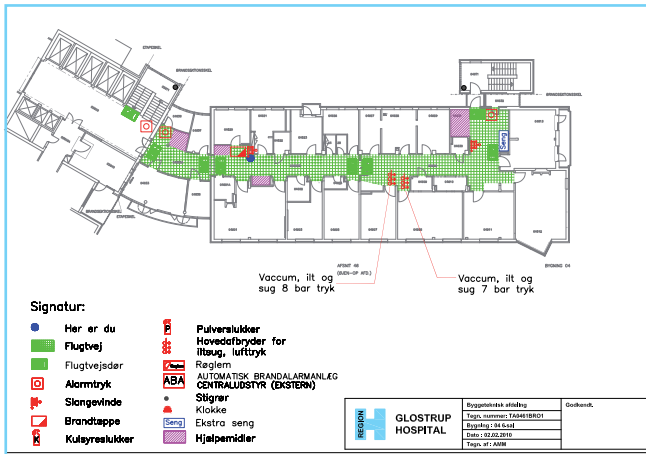


Hvilken funktion har de og hvor er de placeret?



BRAND

GLOSTRUP HOSPITAL

Indretningsplan

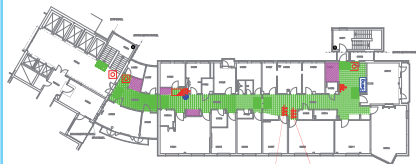

Vacuum, III og
sug 8 bar tryk

Vacuum, II og
sug 7 bar tryk

Signatur:

- Her er du
- Flugtvej
- Flugtvejleder
- Alarmtryk
- Slangevinde
- Brandtæppe
- Kulhydratbatter

- Pulverudsliber
- Hovedafbryder for
Bælg, lufttryk
- Reglern
- AUTOMATISK BRANDALARMANLÆG
CENTRALISERTYK (EXTERNT)
- Silinger
- Klode
- Ekstra seng
- Hjælpermidler



Hjælpermidler aflevering	Overordnet
Stue, 1. etage, 1. etage 10000	
Stue, 1. etage, 1. etage 10000	
Stue, 1. etage, 1. etage 10000	
Stue, 1. etage, 1. etage 10000	

Hvilken funktion har de og hvor er de placeret?

Funktion: En indretningsplan viser afdelingen/afsnittet med relevant information om brandmateriale, flugtveje og hvor afsnittet må stille elementer på gangarealet – herunder også ved overbelægning hvor der må placeres max 2 senge i gangarealet. Planen angiver også placering af afsnittets hovedafbryder for gasarter og trykluft.

Placering: Ved slangevinden i begge ender af flugtvejen.

Brandtryk



Hvilken funktion har de og hvor er de placeret?

Brandtryk



Hvilken funktion har de og hvor er de placeret?

Funktion. En alarm-knap der ved tryk melder brand.

Placering: De er placeret på hovedtrappen, ved indgangene til afsnittet og tæt på brandslukningsudstyr. Findes i afsnit med automatiske brandmeldere.

Automatisk røg og brandmelder – hvor og hvordan



Hvilken funktion har de og
hvor er de placeret?

Automatisk røg og brandmelder – hvor og hvordan



Hvilken funktion har de
og hvor er de placeret?

Funktion: Opfan-
ger røg og melder
brand.

Placering: Der er
mindst en i hver
brandcelle (hvert
rum). I større brand-
celler er der flere.

Flugtvejsskilt:



Hvilken funktion har de
og hvor er de place-
ret?

Flugtvejsskilt:



Hvilken funktion har de og hvor er de placeret?

Et grønt sikkerhedsskilt som anviser nødudgange og flugtveje.

Flugtvejsudgange



Kender du/I afdelingens
flugtveje?

Flugtvejsudgange



Kender du/I afdelingens flugtveje?

Flugtvejsudgange:
I sengeafsnit er der flugtveje i 2 modgående retninger og om nødvendigt helt ud til terræn. Det vil sige enten direkte til det fri eller til trapperum, der har adgang til det fri.

Frie flugt- og gangarealer



Hvor må faste effekter
placeres?

Hvordan kan man se
hvilken side af gangen
der skal holdes fri?

Frie flugt- og gangarealer




Hvor må faste effekter placeres?

Hvordan kan man se hvilken side af gangen der skal holdes fri?


Det skal til en hver tid være muligt at flygte via en flugtvej – også med senge og kørestole. Der må kun placeres effekter som angivet på indretningsplanen eller på gulvet inden for gult markeret område. Gelændersiden (også markeret med anden farve i gulvet) på afsnittene skal være helt frie og let at flygte ad.

Display for patientkald

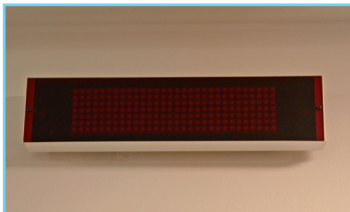

Hvilken funktion har de
og hvor er de placeret?

Display for patientkald

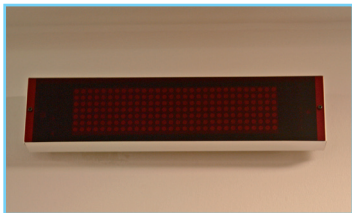


Hvilken funktion har de og hvor er de placeret?

Funktion: På afsnittet hvor en brandalarm aktiveres vil displayet for patientkald vise: "ASSIS 888".

Placering: I sengetårn 1-4 er displayet placeret synligt midt på gangen på hver side af branddøre.

Etagemelder

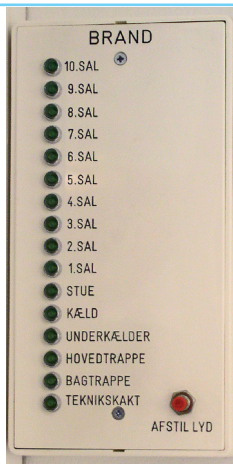


Hvilken funktion har de og hvor er de placeret?



BRAND

GLOSTRUP HOSPITAL

Etagemelder

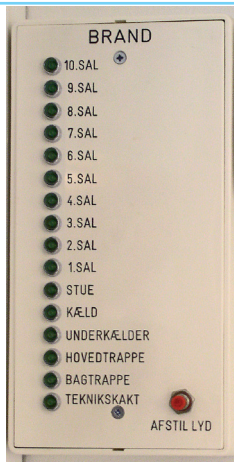

Hvilken funktion har de
og hvor er de placeret?

Funktion: Etagemelder angiver
med lys på displayet og ved
lyd hvilken etage, der er meldt
brand på.

Afsnittene over og under skal
sende assistance.

Placeret i et centralt rum på
sengeafsnittene i sengetårnene.
Rummet skal være tilgængeligt
døgnet rundt.

Automatisk branddør – funktion

Hvilken funktion har de?

Hvad skal du gøre hvis du skal gennem en branddør?

Hvor er de placeret?

Automatisk branddør – funktion

Hvilken funktion har de?

Hvad skal du gøre hvis du skal gennem en branddør?

Hvor er de placeret?

Funktion: Skal begrænse brandens udvikling til flere rum. Lukker automatisk.

Gå kun gennem en branddør hvis døren ikke er varm og duk dig mest muligt, til du har orienteret dig om situationen på den anden side.

Placeret i alle gangearealer.



BRAND
GLOSTRUP HOSPITAL

Elevator

Må elevatorene
bruges under brand
- f.eks. til at redde
patienter væk fra
afsnittet?

Elevator

Må elevatorne bruges under brand - f.eks. til at redde patienter væk fra afsnittet?

Aftal altid med indsatsleder og det tekniske personale om elevator kan bruges.

Skal I redde personer ud af afsnittet, så red til nærmeste trafikcenter eller til afdeling på samme etage.

Evakuering sker efter ordrer fra indsatsleder fra brandvæsnet.

Lukning af ventilerne i afspærringsboksene (O₂/ilt og trykluft)



Hvem lukker ventilerne i afspærringsboksene når det brænder?

Lukning af ventilerne i afspærringsboksene (O₂/ilt og trykluft)



Hvem lukker ventilerne i afspærringsboksene når det brænder?

Følgende tekst står på afspærringsboksene: "Betjenes af teknisk personale. Lukning sker efter aftale med ledelsen på afdelingen."

Dette er en hovedregel.

Hvor bokse er let tilgængelige kan I vurdere det nødvendigt at lukke hurtigt. Gør det kun efter aftale med klinisk ansvarlig og red derefter øvrige patienter.

Evakuering

Hvem bestemmer om et afsnit skal evakueres?

Evakuering

Hvem bestemmer om et afsnit skal evakueres?

I foretager redning på afsnittet og hen til nærmeste sikre sted. Skal afsnittet evakueres sker dette kun ved indsatslederens befaling

BRANDSLUKNINGSUDSTYR

	Type
	Vandfyldt brandslange (Slangevinde) Anvendes til;
	Brandtæppe Anvendes til;
	Pulver / Vandslukker Anvendes til;
	Kulsyreslukker Anvendes til;

Spørg din arbejdsmiljøgruppe, hvis du er i tvivl

BRANDSLUKNINGSUDSTYR

	Type
	Vandfyldt brandslange (Slangevinde) Anvendes til; Ild i person, tøj mm. Kan bruges til små brande
	Brandtæppe Anvendes til; Ild i person, tøj mm. Kan bruges til små brande
	Pulver / Vandslukker Anvendes til; Ild i faste materialer
	Kulsyreslukker Anvendes til; Ild i el-udstyr Ild i brandbare væsker. Brug brandtæppe til små brande
Spørg din arbejdsmiljøgruppe, hvis du er i tvivl	